Info-Veranstaltung hinsichtlich 380-kV-Hochspannungsleitung

Herzlich willkommen!

Planung der Firma Amprion:

- Neubau 380-/110 kV Kruckel - Dauersberg
- Haupttrasse in Richtung Betzdorf – Bereich „Dammicht“
- Abzweig zum UA Eiserfeld über Birken
- Rückbau der vorhandenen Masten und Leitungen
- Neubau einer 380-/110-kV-Hochspannungsfreileitung

handene Trasse einer Hochspannungsleitung, die gemäß Stellungnahme der Ortsgemeinde Mudersbach als Alternative geprüft werden soll.

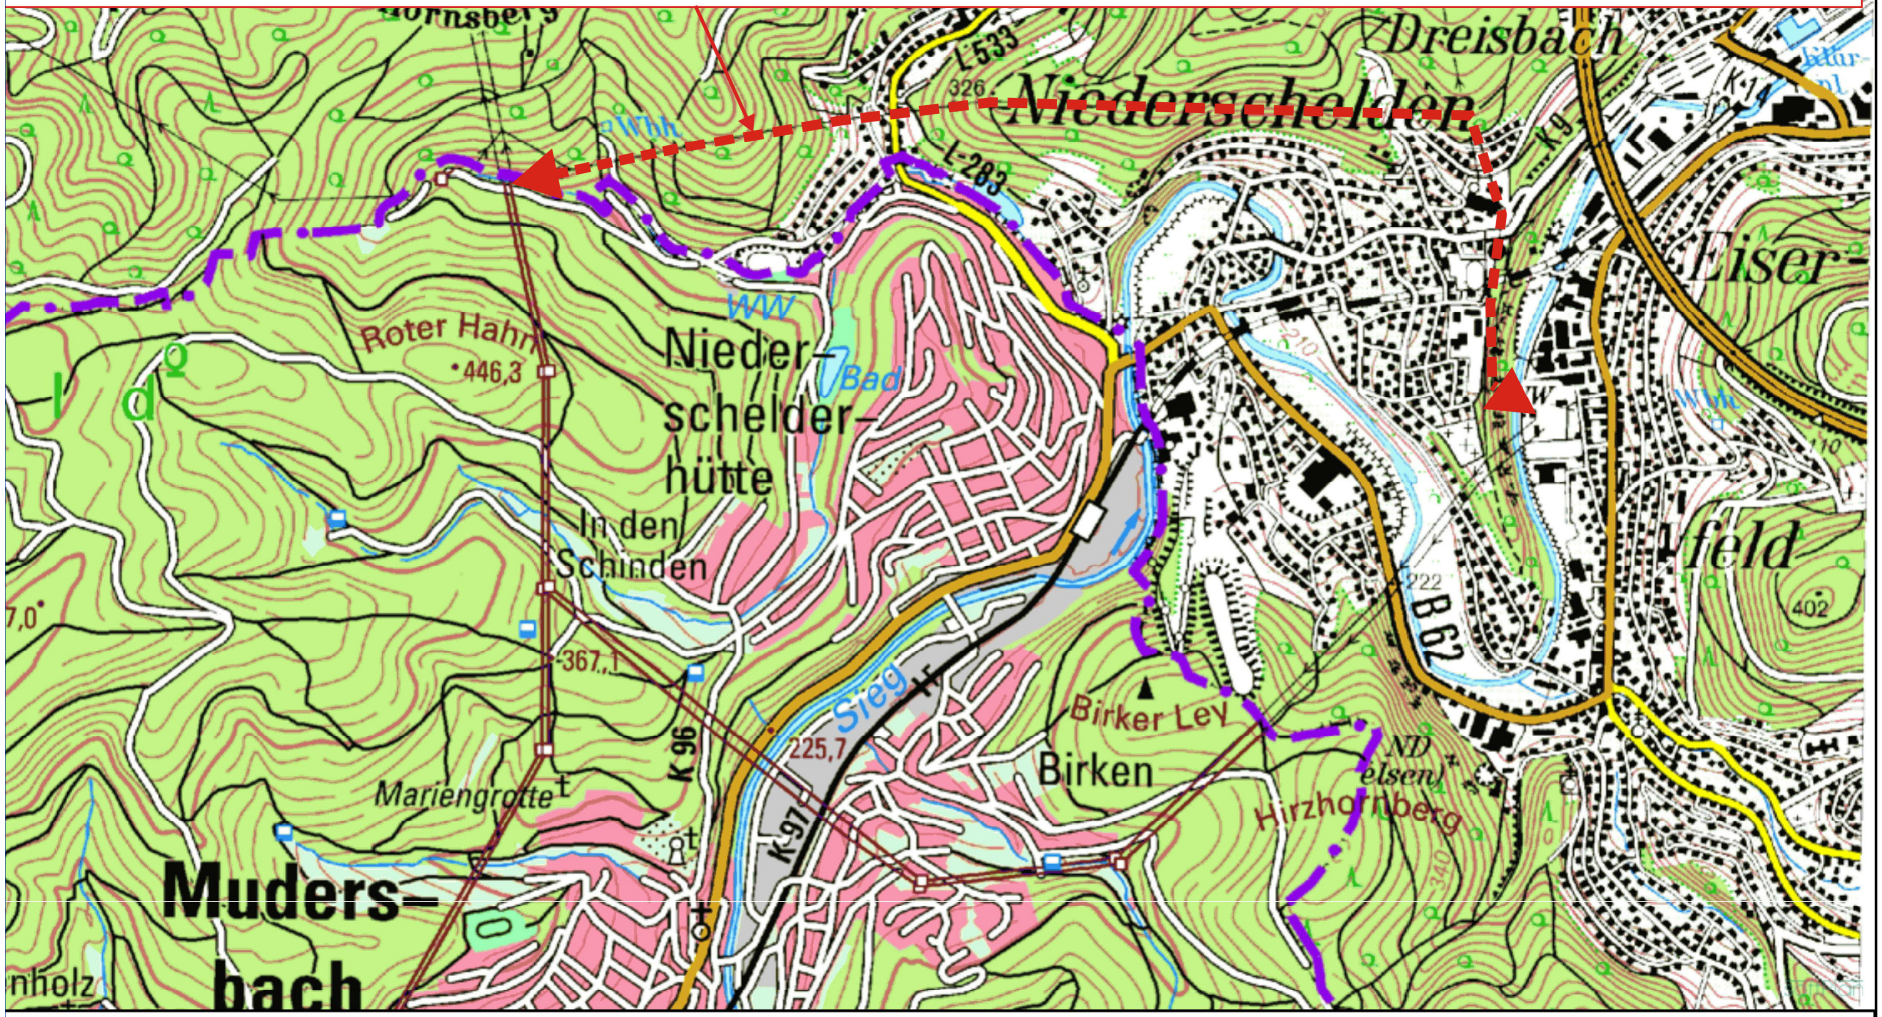

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Nachtrag zur Stellungnahme der Ortsgemeinde Mudersbach zur vereinfachten raumordnerischen Prüfung des Netzausbaus der Höchstspannungsfreileitung von Dortmund Kruckel nach Dauersberg sowie nach Eiserfeld

: er:	1:15000 2.9.2011	Auszug aus der Liegenschaftskarte

internen Gebrauch

Auswirkungen

- Masten etwa 60 Meter hoch ggü. derzeit rund 30 Meter
- Ortsbild / Landschaftsbild
- Elektrische und magnetische Felder
- Schutzvorschriften der 26. BImSchV
- Elektrisches Feld – 5 Kv/M
- Magnetisches Feld – 100 Mikrotesla
- Schutzstreifen innerhalb der Wohnbebauung laut Amprion im jetzigen Bestand

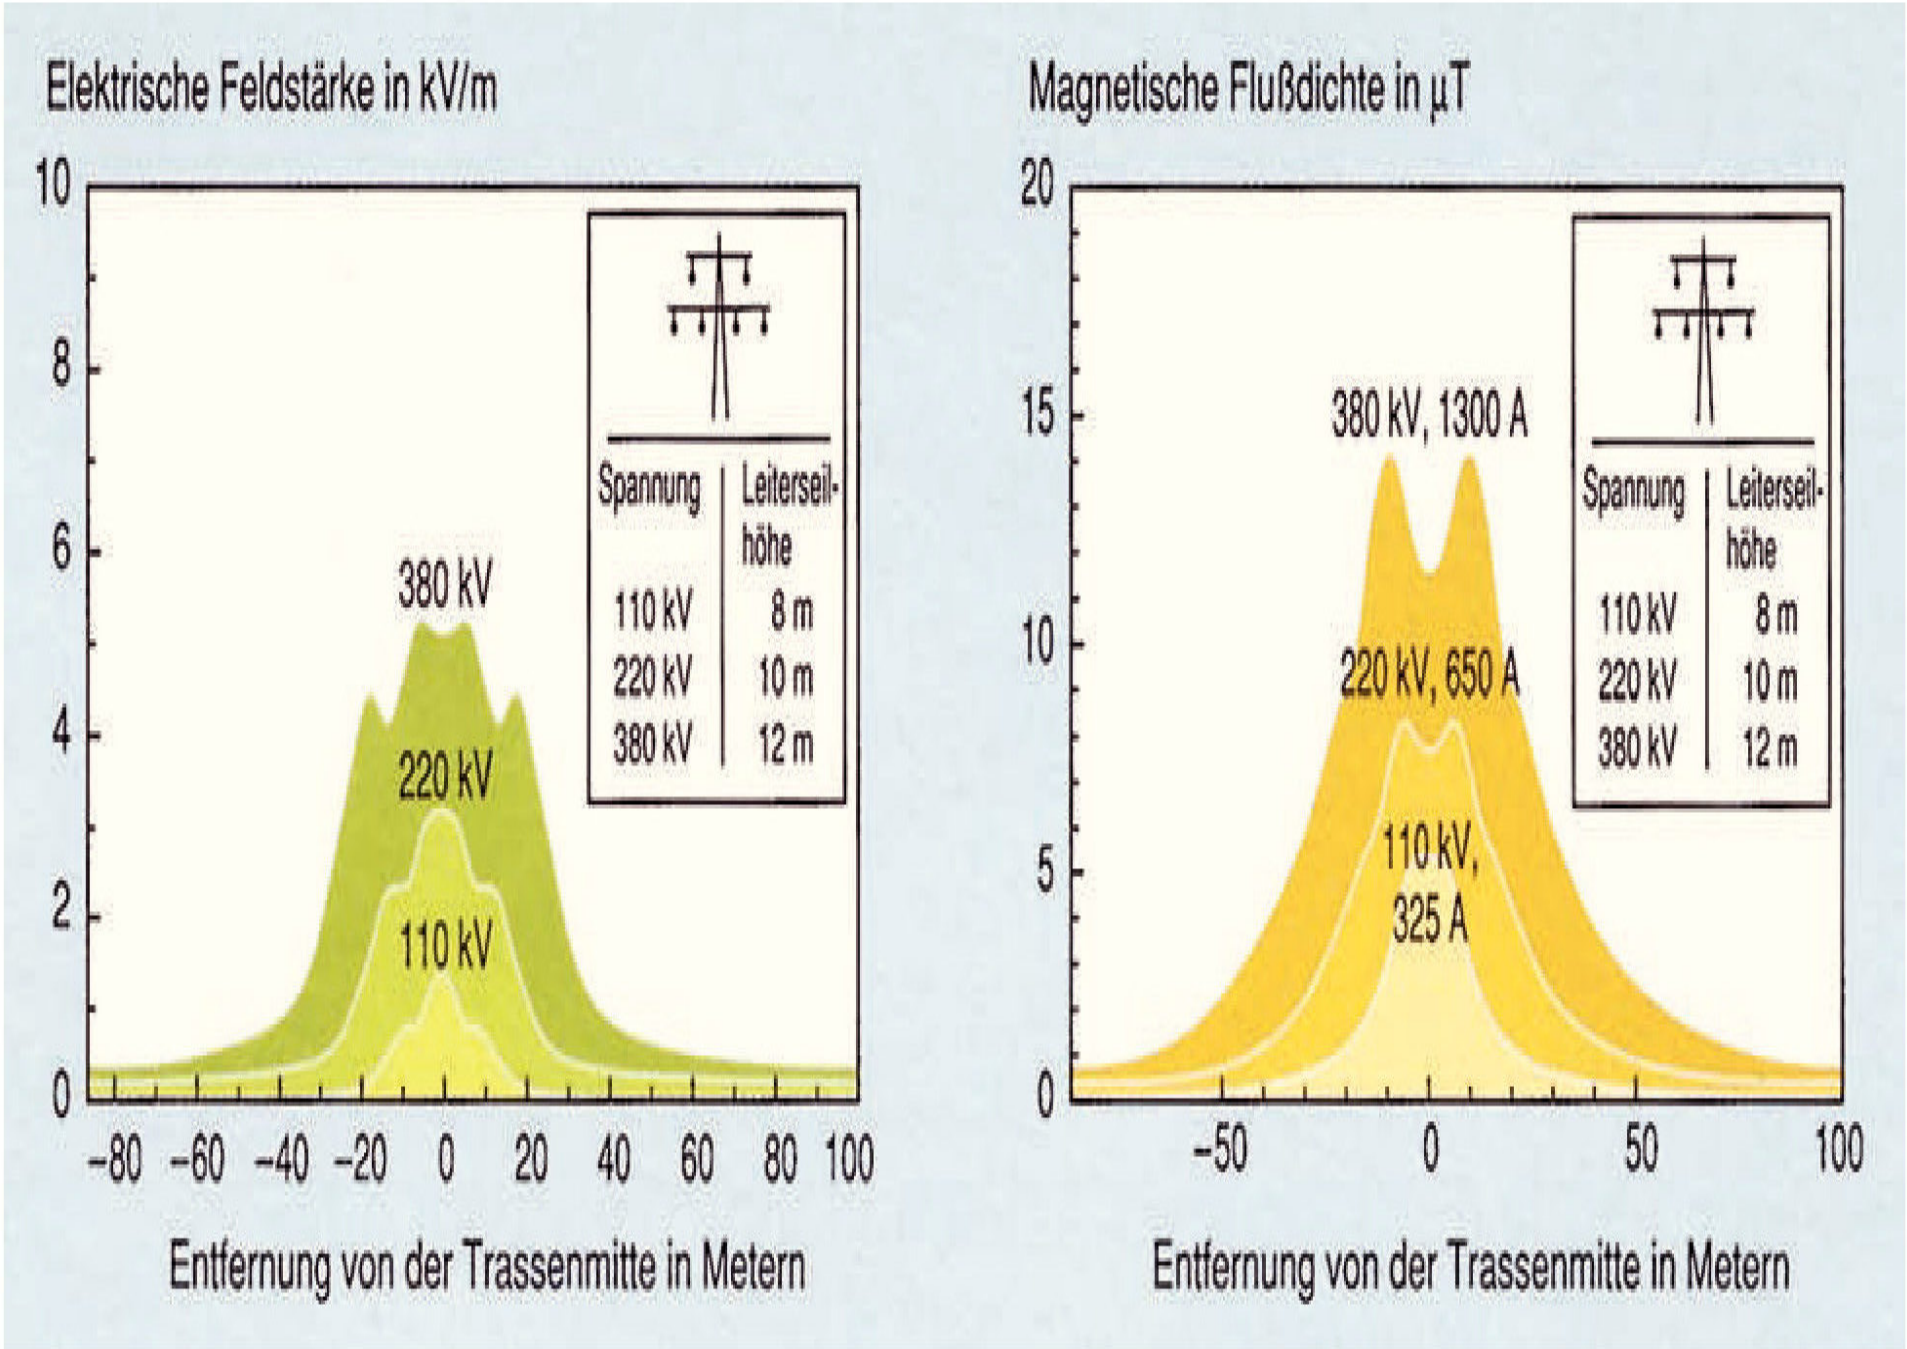
Elektrische Feldstärke in kV/m
10
8
6
4
2
0
380 kV
220 kV
110 kV
Spannung
Leiterseilhöhe
110 kV 8 m
220 kV 10 m
380 kV 12 m
-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
Entfernung von der Trassenmitte in Metern
Magnetische Flußdichte in µT
20
15
10
5
0
380 kV, 1300 A
220 kV, 650 A
110 kV, 325 A
Spannung
Leiterseilhöhe
110 kV 8 m
220 kV 10 m
380 kV 12 m
-50 0 50 100
Entfernung von der Trassenmitte in Metern

Intervention der Ortsgemeinde

- Verweigerung der Zustimmung zum Vorhaben
- Resolution des Gemeinderates vom 18.08.2011

1. Verschiebung außerhalb des Wohngebietes Mudersbach „Dammicht“
2. Rückbau der Trasse über Birken – Nutzung Bestandstrasse Oberschelden – Niederschelden – Eiserfeld
3. Vorrang einer Erdverkabelung

- Beauftragung einer Rechtsanwaltskanzlei
- Verschiedene Gespräche / Schriftwechsel mit Amprion, SGD-Nord, Bundes- und Landtagsabgeordneten

Verfahrensstand

- Raumordnungsbeschluss der SGD-Nord vom 20.01.2013

1. Prüfung, ob eine Verschiebung im Bereich „Dammicht“ über 50 Meter hinaus möglich ist
2. Variantenprüfung Abzweig Oberschelden an UA Eiserfeld gefordert

- Mai 2013: Schreiben Amprion hinsichtlich privatrechtlicher Verhandlungen

- Bis September 2013 Beantragung Planfeststellungsverfahren durch Amprion

Handlungsoptionen

- Keine Veranlassung für Grundbuchverhandlungen mit Amprion
- Mögliche neue Betroffene – Aufweitung Schutzstreifen!?
- Einwände in Planfeststellungsverfahren einbringen
- Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!